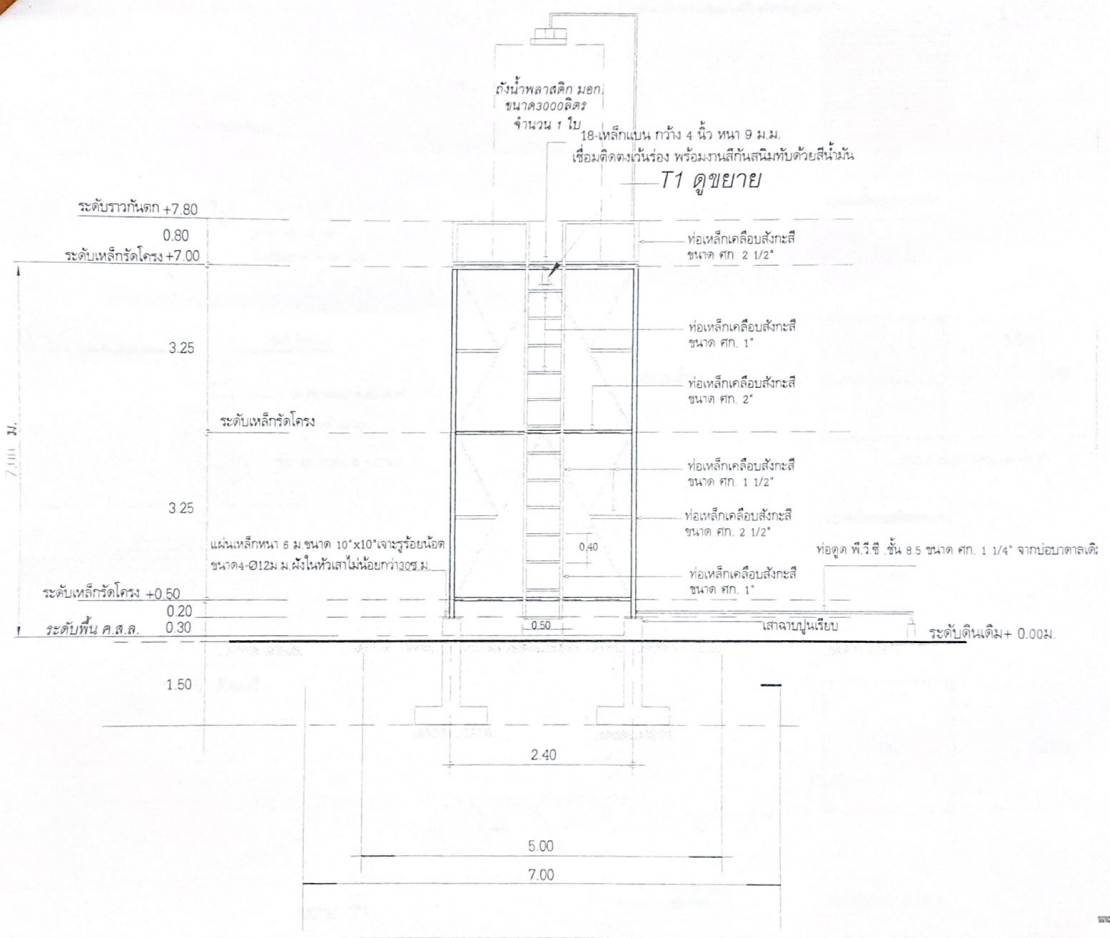
ถังน้ำพลาสติก มอก.
ขนาด3000ลิตร
จำนวน 1 ใบ
18-เหล็กแบน กว้าง 4 นิ้ว หนา 9 ม.ม.
เชื่อมติดตลอดแนวเส้นร่อง พร้อมงานสีกันสนิมทับด้วยสีน้ำมัน
T1 ดูขยาย
ระดับรางกันตก +7.80
0.80
ระดับเหล็กรัดโครง +7.00
3.25
ระดับเหล็กรัดโครง
3.25
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ขนาด ศก. 2 1/2"
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ขนาด ศก. 1"
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ขนาด ศก. 2"
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ขนาด ศก. 1 1/2"
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ขนาด ศก. 2 1/2"
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ขนาด ศก. 1"
แผ่นเหล็กหนา 6 ม.ม ขนาด 10"x10"เจาะรูร้อยน็อต
ขนาด4-Ø12ม.ม.ฝังในหัวเสาไม่น้อยกว่า30ซ.ม.
0.40
ท่อดูด พี.วี.ซี. ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 1 1/4" จากบ่อบาดาลเดิม
ระดับเหล็กรัดโครง +0.50
0.20
ระดับพื้น ค.ส.ล. 0.30
0.50
เสาเข็มปูนเรียบ
ระดับดินเดิม+ 0.00ม.
1.50
2.40
5.00
7.00